




HIDROCONTROL
TRATAMIENTO Y
DEPURACION DE AGUAS

MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL AGUA

FUNDACION ESTADIO SD
ESTADIO DESCUBIERTA TRAMPOLINES
DESCUBIERTA TRAMPOLINES

Agosto 2023


Cloro libre

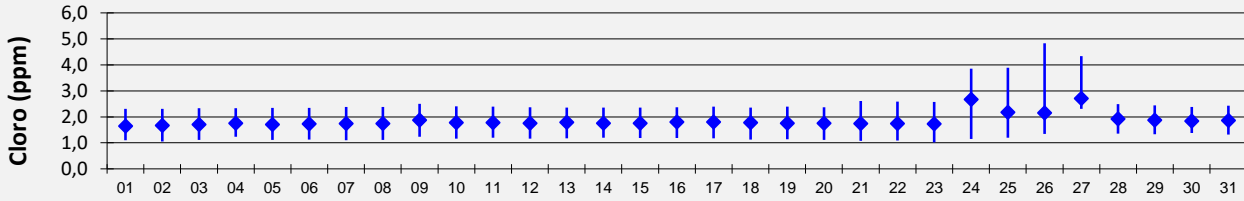


pH



Recirculación Diaria

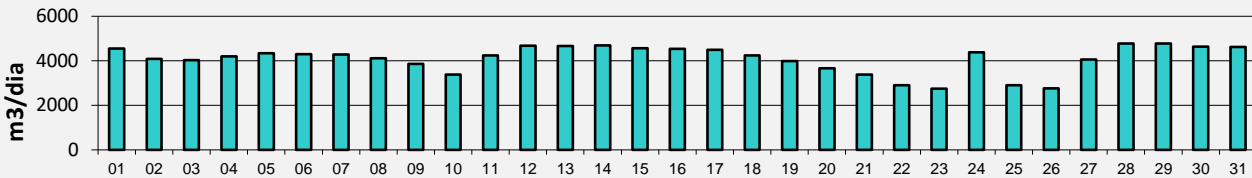

Renovación Diaria

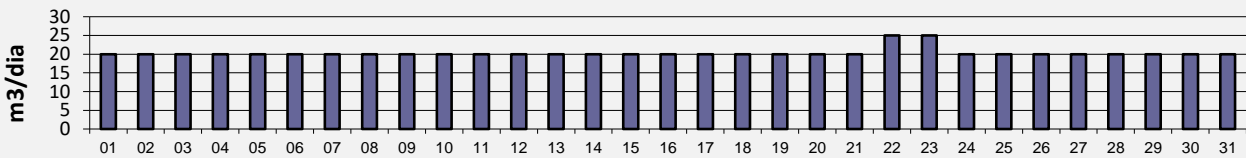

RESUMEN:

	Cloro (ppm)	pH
Media:	1,85	7,27
Media Máximo:	2,64	7,34
Media Mínimo:	1,21	7,22
Incr. Conduct. (µS/cm):	539	
Cloro combinado:	0,50 ppm	
Volumen vaso (m3):	2000	
Tasa Recirculación (nº rec/día):	2,05	
Tasa Renovación:	1,02%	

OBSERVACIONES:

No ha habido incidencias en el control.