




HIDROCONTROL
TRATAMIENTO Y
DEPURACION DE AGUAS

MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL AGUA


FUNDACION ESTADIO SD
ESTADIO DESCUBIERTA FAMILIAR
DESCUBIERTA FAMILIAR

Septiembre 2023


Cloro disponible

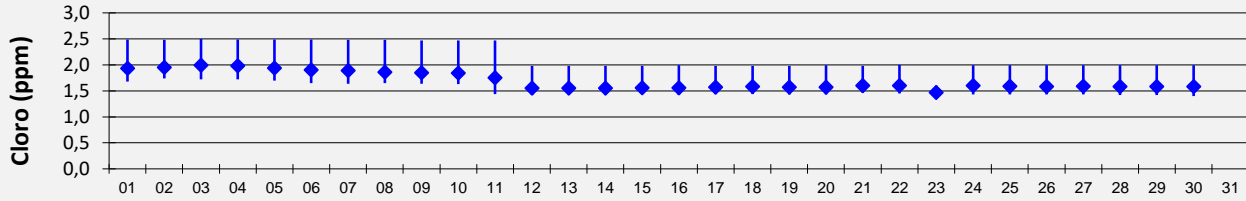


pH

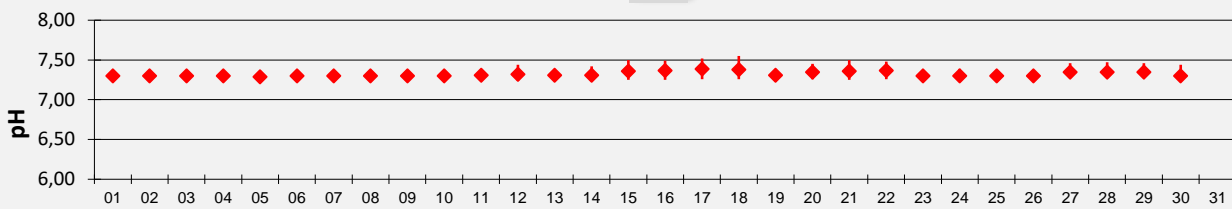

Recirculación Diaria

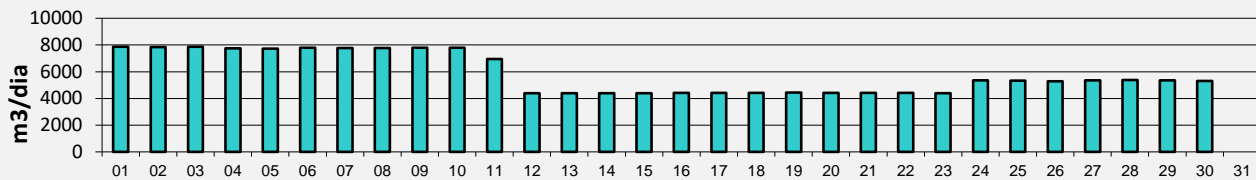

Renovación Diaria

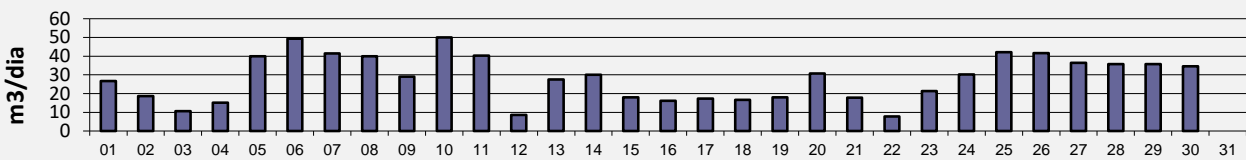

RESUMEN:

	Cloro (ppm)	pH
Media:	1,69	7,32
Media Máximo:	2,16	7,41
Media Mínimo:	1,51	7,26
Incr. Conduct. (µS/cm):	665	
Cloro combinado:	0,50 ppm	
Volumen vaso (m3):	719	
Tasa Recirculación (nº rec/día):	8,12	
Tasa Renovación:	3,93%	

OBSERVACIONES:

No ha habido incidencias en el control.