




HIDROCONTROL
TRATAMIENTO Y
DEPURACION DE AGUAS

MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL AGUA


FUNDACION ESTADIO SD
ESTADIO CUBIERTAS
CUBIERTA ENSEÑANZA

Marzo 2024


Bromo

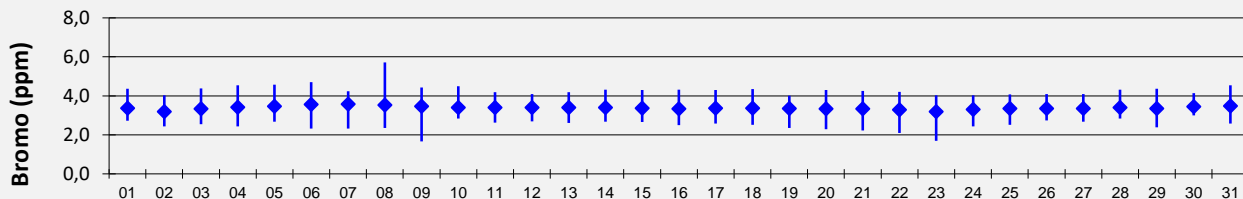


pH

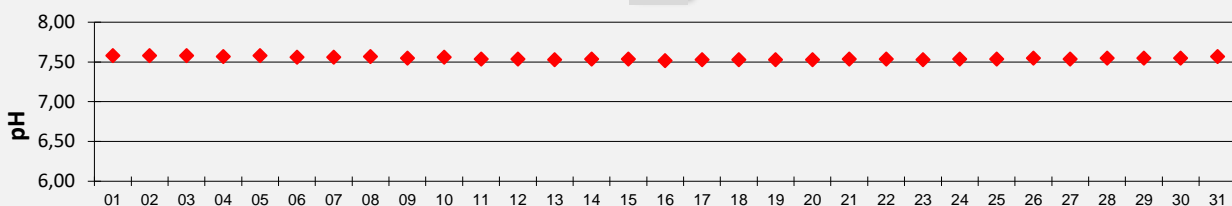

Recirculación Diaria

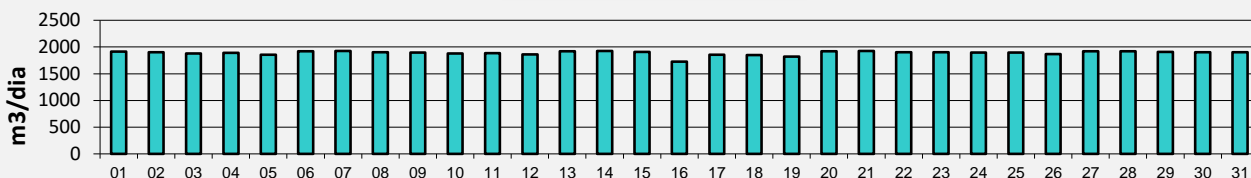

Renovación Diaria

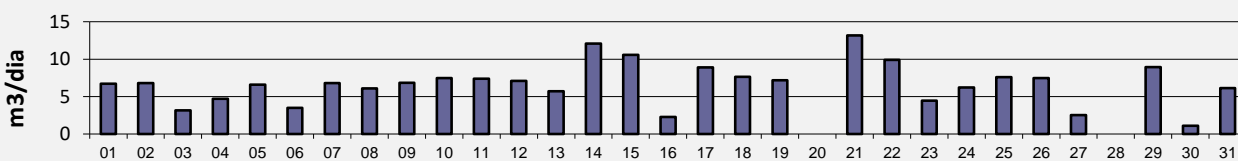

RESUMEN:

Bromo (ppm)	pH
Media: 3,38	7,55
Media Máximo: 4,32	7,60
Media Mínimo: 2,48	7,52
Incr. Conduct.(μ S/cm): 1.061	
Volumen vaso (m3): 100	
Tasa Recirculación (nº rec/día): 18,89	
Tasa Renovación: 6,29%	

OBSERVACIONES:

No ha habido incidencias en el control.