




HIDROCONTROL
TRATAMIENTO Y
DEPURACION DE AGUAS

MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL AGUA


FUNDACION ESTADIO SD
ESTADIO DESCUBIERTA TRAMPOLINES
DESCUBIERTA TRAMPOLINES

Septiembre 2024


Cloro libre

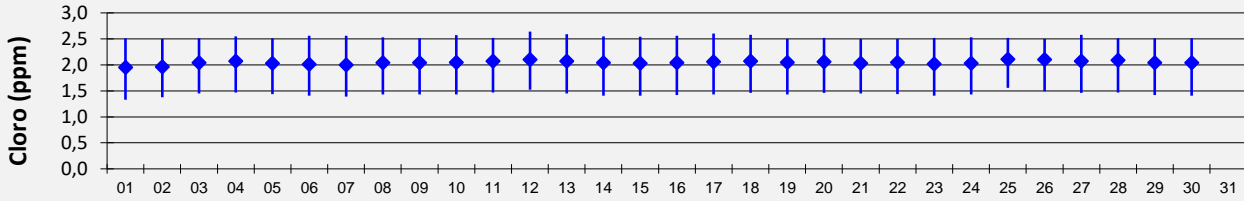


pH

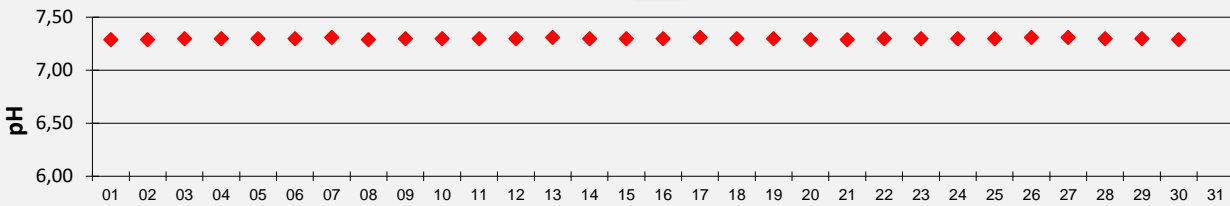

Recirculación Diaria

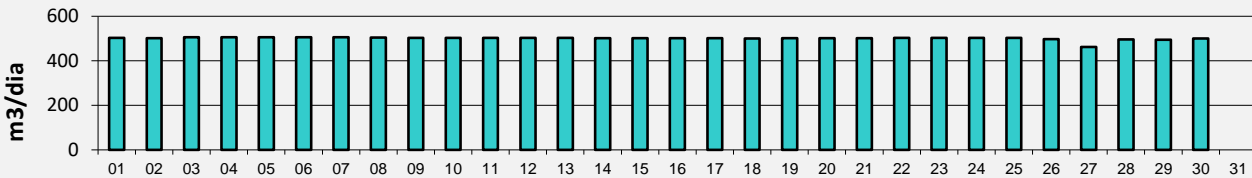

Renovación Diaria

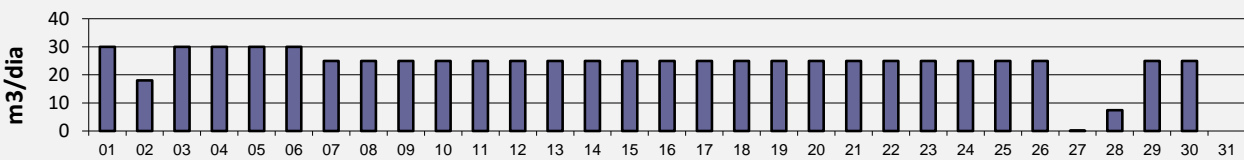

RESUMEN:

	Cloro (ppm)	pH
Media:	2,05	7,30
Media Máximo:	2,54	7,34
Media Mínimo:	1,44	7,28
Incr. Conduct. (µS/cm):	514	
Cloro combinado:	0,70 ppm	
Volumen vaso (m3):	2000	
Tasa Recirculación (nº rec/día):	0,25	
Tasa Renovación:	1,21%	

OBSERVACIONES:

No ha habido incidencias en el control.