




MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL AGUA

HIDROCONTROL
TRATAMIENTO Y
DEPURACION DE AGUAS


FUNDACION ESTADIO SD
ESTADIO CUBIERTA FAMILIAR
CUBIERTA FAMILIAR

Febrero 2025


Cloro disponible

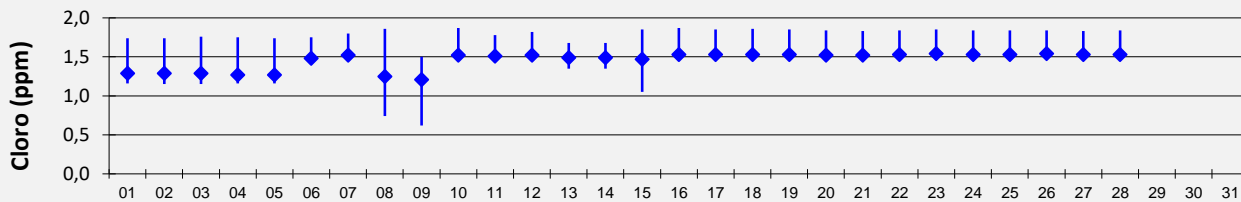


pH

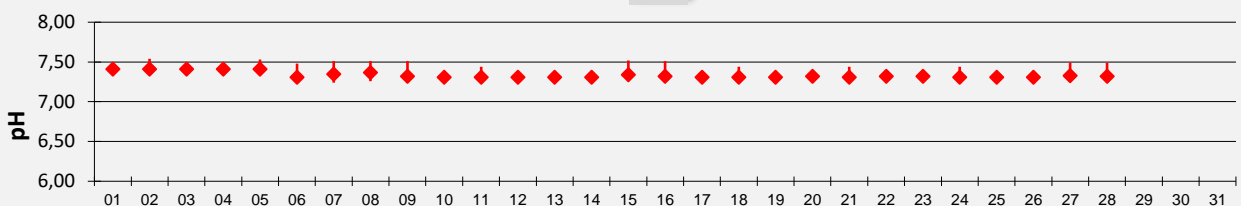

Recirculación Diaria

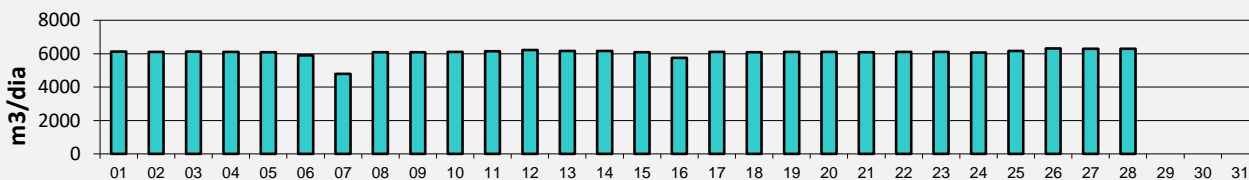

Renovación Diaria

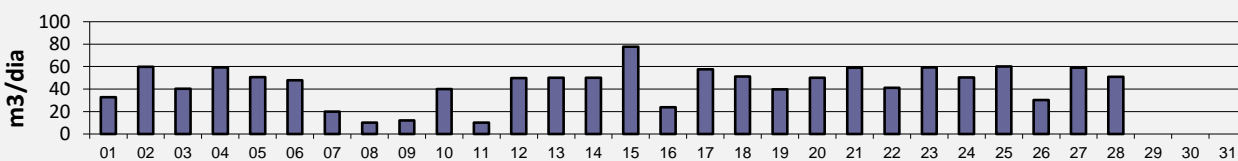

RESUMEN:

	Cloro (ppm)	pH
Media:	1,46	7,34
Media Máximo:	1,80	7,44
Media Mínimo:	1,33	7,28
Incr. Conduct. (µS/cm):	851	
Cloro combinado:	0,60 ppm	
Volumen vaso (m3):	719	
Tasa Recirculación (nº rec/día):	8,44	
Tasa Renovación:	6,17%	

OBSERVACIONES:

No ha habido incidencias en el control.